



«Согласовано»

Председатель профкома

Стерлитамакского МУЭС

Г.А. Ибрагимовичева

2015 г.

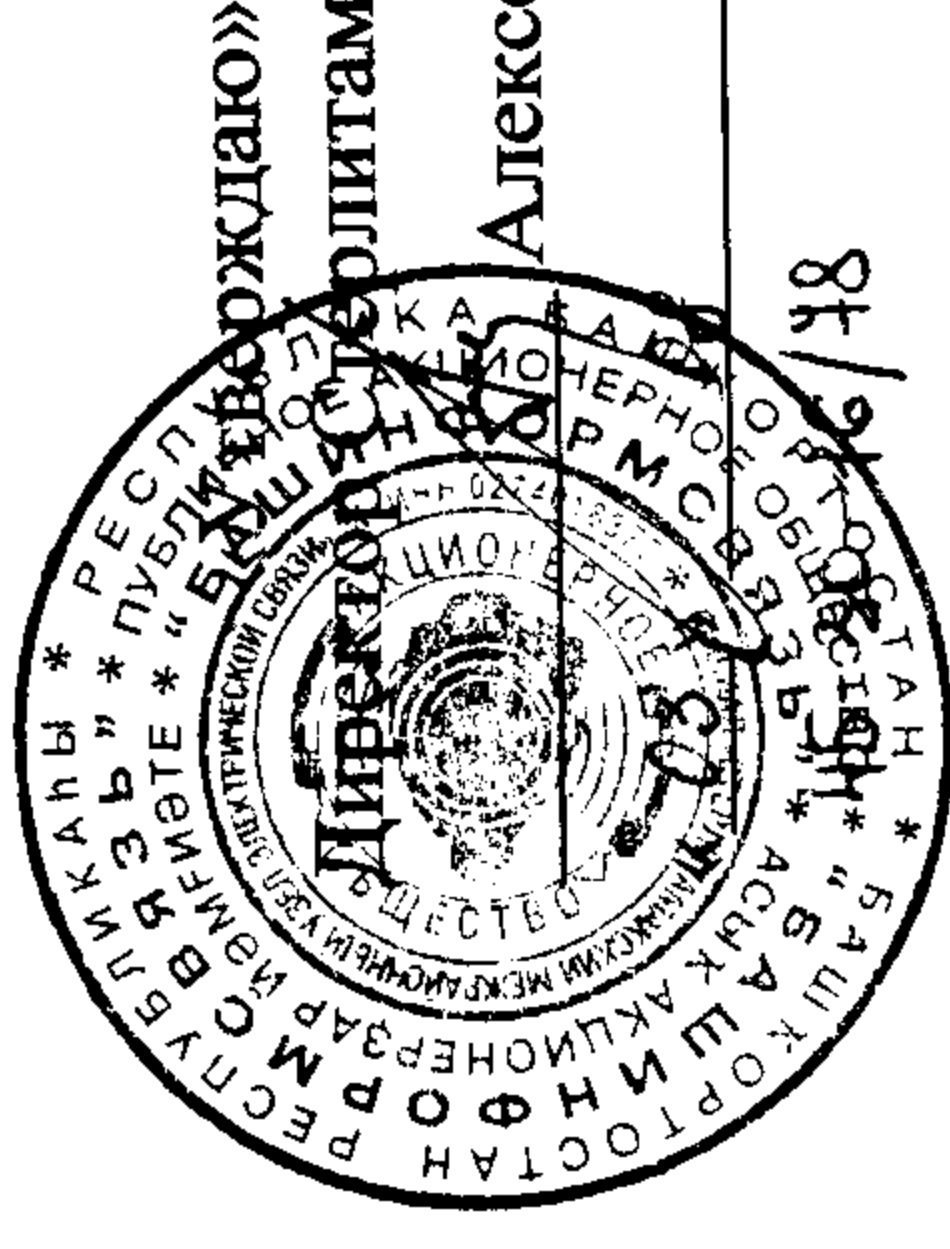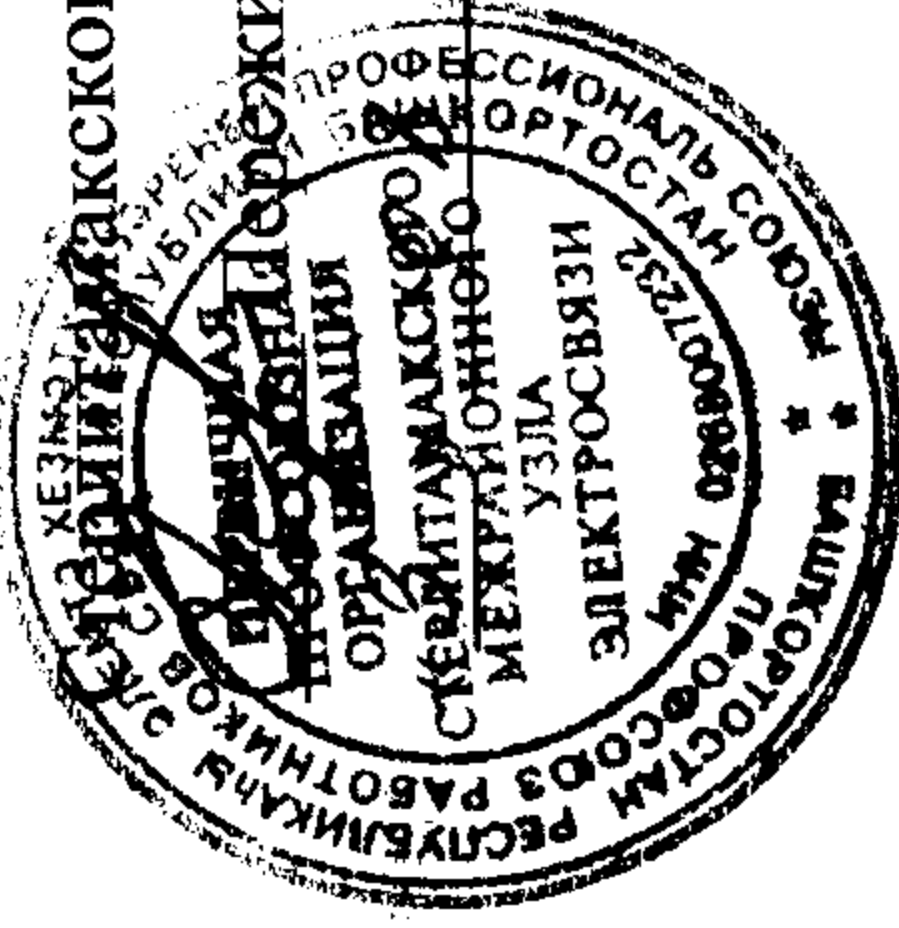

Стерлитамакского МУЭС

Алексеев В.С.

2015 г.

План мероприятий по улучшению условий труда в Стерлитамакском МУЭС на основании специальной оценки условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение (цель) мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ЛТЦ, цех СТС, ЦР, участок КТВ и ПВ, участок ЭО и У, ТЦ Ишимбайский РУС, Красноуслосьский РУС, Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик, электромонтер ЛСТС и РФ, электромонтер КСС, электромонтер по ОЭУ, электрогазосварщик	Проведение периодических и углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда	Профилактика профессиональных заболеваний	Согласно приказа МЗ и СЦ РФ № 302н от 12.04.2011г.	Группа ОТ, руководители подразделений	Группа ОТ РУС ГУС	
ЛТЦ, цех СТС, Ишимбайский РУС, Красноуслосьский РУС, Салаватский ГУС,	Организация рациональных режимов труда отдыха. Введение регламентированных перерывов для отдыха и восстановления, снижение	Профилактика профессиональных заболеваний, снижение	2015 -2020 гг.	Начальник ПЭО, руководители подразделений	ПЭО РУС ГУС	

	грева работников, выполняющих работы в условиях пониженных температур, в канализационных сооружениях связи	тяжести трудового процесса	Постоянно	Группа ОТ, руководители подразделений	-	
Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик, электромонтер КСС ЛТЦ, цех СТС, ЦР, участок КТВ и ПВ, участок ЭО и У, ТЦ Ишимбайский РУС, Красноусольский РУС Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик, электромонтер ЛСТС и РФ, электромонтер КСС, электромонтер по ОЭУ, электрогазосварщик	Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами	Защита от воздействия пониженных температур и производственных загрязнений				
ЛТЦ, цех СТС, Ишимбайский РУС, Красноусольский РУС Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик, электромонтер КСС	Приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты работников от пониженных температур и производственных загрязнений, паток для защиты от атмосферных воздействий при работе в канализационных сооружениях связи	Снижение воздействия пониженных температур и атмосферных осадков	Ежегодно	Группа ОТ, руководители подразделений	-	
Участок ЭО и У Салаватский ГУС Ишимбайский РУС электромонтер по ОЭУ,	Проверка эффективности вентиляционных систем аккумуляторных, сварочного поста	Защита от воздействия повышенной концентрации вредных	Ежегодно	Группа ОТ начальник УЭО и У	Группа ОТ УЭО и У	

электрогазосварщик		веществ в воздухе рабочей зоны	Ежегодно	Председатель профкома Группа ОТ	Группа ОТ	
<p>ЛТЦ, цех СТС, ЦР, участок КТВ и ПВ, участок ЭО и У, ТЦ Ишимбайский РУС, Красноуслосьский РУС, Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик, электромонтер ЛСТС и РФ, электромонтер КСС, электромонтер по ОЭУ, электрогазосварщик</p>	<p>Обеспечение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда</p>	<p>Восстановление нормального физиологического состояния и профилактики заболеваний</p>				
<p>Ишимбайский РУС: электромонтер по ОЭУ</p>	<p>Замена открытых аккумуляторных на необслуживаемые и гелевые аккумуляторы</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны до оптимальной</p>	<p>По мере выделения средств</p>	<p>Ведущий энергетик</p>	<p>-</p>	
<p>ЛТЦ, цех СТС, ЦР, участок КТВ и ПВ, Ишимбайский РУС, Красноуслосьский РУС, Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик,</p>	<p>Обеспечение условий для обогрева и отдыха ремонтных бригад при производстве работ в условиях пониженных температур</p>	<p>Снижение воздействия пониженных температур и атмосферных осадков</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Руководители подразделений</p>	<p>-</p>	

<p>электромонтер ЛСТС и РФ, электромонтер КСС</p>						
<p>ЛТЦ, цех СТС, Ишимбайский РУС, Красноусольский РУС Салаватский ГУС, Стерлибашевский РУС, Толбазинский РУС, Федоровский РУС: кабельщик-спайщик</p>	<p>Снижение объемов пайки свинцовых кабелей и кабелей в полиэтиленовой изоляции за счет применения термоусаживающихся материалов и гидрофобных заполнителей</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны до оптимальной</p>	<p>2015-2020 гг.</p>	<p>Руководители подразделений</p>	<p>-</p>	

Председатель комиссии

по проведению специальной оценки условий труда



Т.Р. Султанов